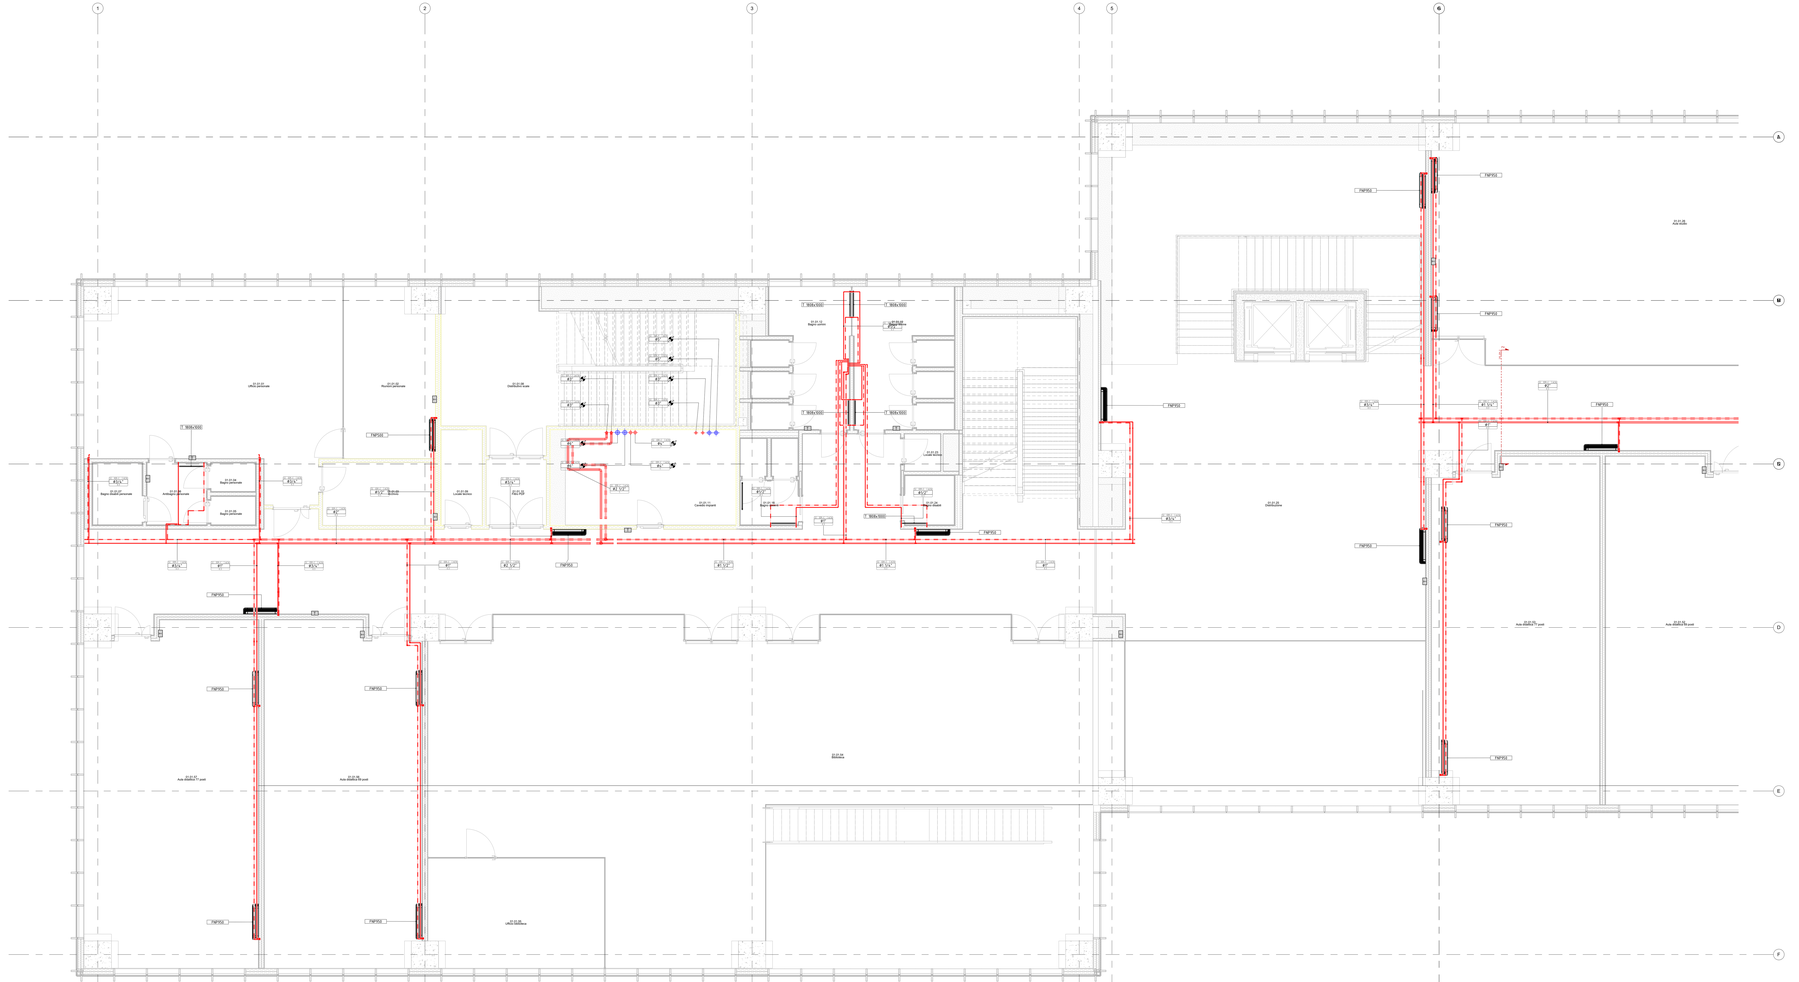

NB: I TRAGITTI IMPIANTISTICI PREVISTI IN CORRISPONDENZA DEI COMPARTIMENTI ANTINCENDIO RILEVATI/DALLA PRATICA VVFF APPROVATA DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE TRATTATI TRAMITE SISTEMI CERTIFICATI.
SONO INDICATI NELLE/ELABORATI GRAFICI LE INTERSEZIONI TRA IMPIANTO TECNOLOGICO E COMPARTIMENTO VERTICALE (—) E INTERSEZIONI TRA IMPIANTI TECNOLOGICI E COMPARTI ORIZZONTALI/SOLAI INDIVIDUATI TRA PIANO INTERRATO E PIANO TERRA, TRA PIANO QUARTO E PIANO QUINTO E IN CORRISPONDENZA DELLA COPERTURA (— | —) CHE NECESSITANO DI SISTEMI REI.
SONO RIPORTATI I PARTICOLARI TIPOLOGICI DELLE STAFFAGGI ANTISISMICI DEL TIPO DI COMPARTIMENTO ATTRAVERSATO (PARETE FLESSIBILE, PARETE RIGIDA, SOLAIO)

TIPOLOGICO ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTAZIONE REI CANALINA PORTACAVI, TUBI METALICI O TUBI PLASTICI, TRATTATI CON PANNELLO PREVERNICIATO



TIPOLOGICO ATTRAVERSAMENTO COMPARTIMENTAZIONE REI TUBO METALLICO

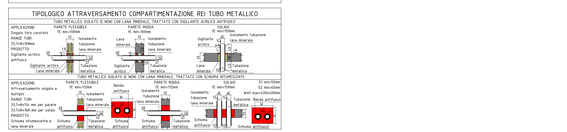

NB: I TRAGITTI IMPIANTISTICI PREVISTI IN CORRISPONDENZA DEI GIUNTI STRUTTURALI ANTISISMICI RILEVABILI DAGLI ELABORATI DI PROGETTO STRUTTURALI DOVRANNO ESSERE ADEGUATAMENTE TRATTATI TRAMITE SISTEMI CERTIFICATI.
SONO INDICATI NELLE/ELABORATI GRAFICI LE INTERSEZIONI TRA IMPIANTO TECNOLOGICO E GIUNTI STRUTTURALI (—).
SONO RIPORTATI I PARTICOLARI TIPOLOGICI DELLE STAFFAGGI ANTISISMICI DELL'IMPIANTO TECNOLOGICO IN OGGETTO

TIPOLOGICO STAFFAGGI ANTISISMICI TUBAZIONI

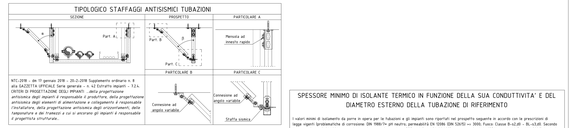

NTC-2018 – dm 17 gennaio 2018 – 20.2.2018 Supplemento ordinario n. 8 alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 42 Ostruttiv reparti – 7.2.4. CRITERI DI PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI. *della progettazione architettonica degli impianti è responsabile il progettista, della progettazione strutturale degli impianti è responsabile il progettista strutturale, della progettazione della circolazione, della progettazione architettonica degli attraversamenti, della tamponatura e dei tramezzi e a cui si percorsi gli impianti è responsabile il progettista strutturale.*

ETICHETTA DELLE TUBAZIONI

MODALITA' DI POSA

CODICE	DESCRIZIONE
T	Elemento tecnico posato sottotraccia
S	Elemento tecnico staffato
I	Elemento tecnico interrato

ISOLAMENTO TERMICO oppure PENDENZA TUBAZIONE SCARICO

CODICE	DESCRIZIONE
0.5	Isolamento con fattore 0.5 (vedi tabella specifica)
0.5+F	Isolamento con fattore 0.5 (vedi tabella specifica) con finitura esterna
1	Isolamento con fattore 1 (vedi tabella specifica)
1+F	Isolamento con fattore 1 (vedi tabella specifica) con finitura esterna
0.5%	Pendenza tubazione di scarico

LEGENDA TUBAZIONI CIRCUITI CHIUSI

SIMBOLO GRAFICO	MBSVF	DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO	CODICE MATERIALE
	S.1.4.01	Tubazione per rete circuiti chiusi in acciaio nero senza saldatura filettabile UNI 10255 serie leggera (giuntoni con saldatura e con raccordi filettati e con raccordi scanalati tipo victaulic.	ACN

LEGENDA SISTEMI IMPIANTISTICI CIRCUITI CHIUSI

SIMBOLO GRAFICO	MBSVF	DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO	CODICE SISTEMA IMPIANTISTICO
	S.1.4.01	Circuito di mandata fluido caldo sistema idronico	IDR-C
	S.1.4.01	Circuito di mandata fluido refrigerato sistema idronico	IDR-F
	S.1.4.01	Circuito di ritorno fluido caldo sistema idronico	IDR-C
	S.1.4.01	Circuito di ritorno fluido refrigerato sistema idronico	IDR-F

LEGENDA ACRONIMI ACCESSORI CIRCUITI CHIUSI

ACRONIMO	MBSVF	DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO	
VSL	S.1.4.09	Valvolame di distribuzione riscaldamento completo di coibentazione preformata, completo valvole autovalvole di sfiato aria a stabilizzatori automatici di portata con cartuccia in polimero, N. 6+6 attacchi	✓
VSC	S.1.4.10	Valvolame di distribuzione raffrescamento completo di coibentazione preformata, completo valvole autovalvole di sfiato aria a stabilizzatori automatici di portata con cartuccia in polimero, N. 3+3 attacchi	✓
VCCC	S.1.4.12	Valvola di intercettazione a sfera wafer per linee idriche circuiti chiusi. Dimensione da tubazione	

LEGENDA SIMBOLI GRAFICI ACCESSORI CIRCUITI CHIUSI

SIMBOLO GRAFICO	MBSVF	DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO	
T	S.1.4.28	Sonda temperatura ambiente	✓
	S.1.4.28	Termoarredo tipo maria Virgo Nova in versione dotato di valvola termostatica. Taglia da elaborarsi grafico	
	S.1.4.05	Pannelli a pavimento con elemento bivalente inverter tipo maria Aureas 4kW PCD e sonduro. Versione per impianto a due. Completo di kit valvola motorizzata a 2 vie Gathering caldo e batteria freddo compresivo di valvola a 2 vie d'intercettazione). Taglia da elaborarsi grafico.	✓

LEGENDA ACRONIMI ATTREZZATURE MECCANICHE – centrale

ACRONIMO	MBSVF	DESCRIZIONE ELEMENTO TECNICO	
ACS	S.1.1.01	Accumulo inerziale caldo. Capacità: 1500 litri	✓
ACF	S.1.2.10	Accumulo inerziale caldo/freddo. Capacità: 3000 litri	✓
GAS	S.2.1.9	Gruppo di alimentazione automatico con riduttore di pressione acqua tipo/kg	✓
PC	S.1.2.01	Pompa di calore reversibile acqua/acqua aria (LWT) nom. W(kW-TD): 2413.9(-30.0) + equivalente, versione supersilenziata completa di modulo idronico doppia pompa alta prevalenza/ tutti utenza. Pot. Frigorifera nominale 435 kW	✓
PC1	S.1.4.11	Elettropompa di circolazione, per caratteristiche vedi schema funzionale circuiti chiusi	✓
PC2	S.1.4.11	Elettropompa di circolazione, per caratteristiche vedi schema funzionale circuiti chiusi	✓
PC3	S.1.4.11	Elettropompa di circolazione, per caratteristiche vedi schema funzionale circuiti chiusi	✓
PC4	S.1.4.11	Elettropompa di circolazione, per caratteristiche vedi schema funzionale circuiti chiusi	✓
PC5	S.1.4.11	Elettropompa di circolazione, per caratteristiche vedi schema funzionale circuiti chiusi	✓
PR1	S.1.4.11	Elettropompa di circolazione, per caratteristiche vedi schema funzionale circuiti chiusi	✓
PR2	S.1.4.11	Elettropompa di circolazione, per caratteristiche vedi schema funzionale circuiti chiusi	✓
UTA01	S.1.4.25	Unità di trattamento aria di mandata, vedi schemi UTA	✓
UTA02	S.1.4.25	Unità di trattamento aria di mandata, vedi schemi UTA	✓
UTA03	S.1.4.25	Unità di trattamento aria di mandata, vedi schemi UTA	✓
UTA04	S.1.4.25	Unità di trattamento aria di mandata, vedi schemi UTA	✓
UTA05	S.1.4.25	Unità di trattamento aria di mandata, vedi schemi UTA	✓
UTA06	S.1.4.25	Unità di trattamento aria di mandata, vedi schemi UTA	✓
UTA07	S.1.4.25	Unità di trattamento aria di mandata, vedi schemi UTA	✓
UTA08	S.1.4.25	Unità di trattamento aria di mandata, vedi schemi UTA	✓
UTA09	S.1.4.25	Unità di trattamento aria di mandata, vedi schemi UTA	✓
FC1	✓	Elemento tecnico con assservimento elettrico (Vedasi elaborati degli impianti tecnologici elettrici)	

CHIAVE DI LETTURA

SPESSORE MINIMO DI ISOLANTE TERMICO IN FUNZIONE DELLA SUA CONDUTTIVITA' E DEL DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE DI RIFERIMENTO

I valori minimi di isolamento da porre in opera per le tubazioni e gli impianti sono riportati nel prospetto seguente in accordo con le prescrizioni di leggi vigenti (protezione di correnze UNI 10412-2:2009 DIN 52611 — DIN Tecn Class 4 (CAT. - TA +110) Società legge n. 10 del 9/01/1991 successivo regolamento d'esecuzione, DPR n. 412 del 26/08/1993, norma tecnica UNI 10376 e ss.; UNI EN 15.76-2006) i valori riportati si riferiscono sia ai manufatti da installare sugli impianti, sia a materiali formati in situ, sia a tubazioni preisolate. Sono riportati i valori di conduttività termica da adottare per individuare lo spessore minimo. Per i valori non riportati nel prospetto si procede per interpolazione ed estrapolazione. Gli spessori prescritti potranno essere superiore Per tubazioni correnti in vista, per le quali la verifica non afferisca ad altrimenti ed su locali non riscaldati, gli spessori indicati devono essere moltiplicati per un fattore pari a 0.5

CONDUTTIVITA' TERMICA UTILE DELL'ISOLANTE	DIAMETRO ESTERNO DELLA TUBAZIONE (mm)				
[W/m°C]	<20	da 20 a 39	da 40 a 59	da 60 a 79	da 80 a 99	>99
0.030	13	19	26	33	37	40
0.032	14	21	29	36	40	44
0.034	15	23	31	39	44	48
0.036	17	25	34	43	47	52
0.038	18	28	37	46	51	56
0.040	20	30	40	50	55	60
0.042	22	32	43	54	59	64
0.044	24	35	46	58	63	69
0.046	26	38	50	62	68	74
0.048	28	41	54	66	72	79
0.050	30	44	58	71	77	84

L'intera distribuzione orizzontale della linee di distribuzione fluidi dovranno "circuiti chiusi" isolare mediante valvole, idronico, processo e sezionamento, in modo da poter effettuare la manutenzione di una parte dell'impianto senza dover mettere fuori servizio l'intero impianto. Pertanto i montanti/ discendenti, i piani e sottifici, collettori di distribuzione, pannelli radianti termici...) in caso di necessità installativa prevedere gli opportuni dispositivi automatici di sfiato dell'aria nei punti critici della sviluppo impiantistico.
N.B. LE PRESENTI PLANIMETRIE NON SONO DA INTENDERSI VALIDE AI FINI ARCHITETTONICI.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA)

AREA RISCHIO/SE
IMMOBILIARI E STRUMENTALI

Nuovo complesso Polifunzionale nel Campus di Bizzozero a Varese
CUP J35E20000760001

PROGETTO ESECUTIVO

RETTRICE: Prof.ssa Maria Piero

DIRETTORE GENERALE: Dott. Federico Riace

RUP: Arch. Annamaria Ferretti

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
Arch. Maurizio Pavani

Progetto Architettonico:
Arch. Maurizio Pavani, Arch. Fabiana Anaglieri, Arch. Tommaso Cesaro, Arch. Cristina Vanoni, Arch. Michela Puccianello, Arch. Francesco Maria Rossi

Progetto opere strutturali:
Ing. Mauro Pietro, Ing.Denis Magoni

Progetto impianti meccanici:
Ing. Alessandro Sanna

Progetto impianti elettrici e speciali:
Ing. Alessandro Sanna

Prevenzione incendi:
Ing. Alessandro Sanna

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Alessandro Sanna

Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L.:
Ing. Virginia Colenzano

Stima, computi e value engineering:
Geom. Andrea Erba

Geologia:
Dott. Geol. Alberto Capraro

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
Ing. Eleonora Sabbione

Team BIM:
BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augiellla
BIM Coordinatore certificato ICMQ: Arch. Giada Barale

Direttore Lavori:
Arch. Maurizio Pavani

OGGETTO:

IMPIANTI MECCANICI
Impianto fluido a circuito chiuso piano primo - Parte 1

INSU23003 — **261-EM-0**

DATA:	29/03/23	REDATTO	AC
SCALA:	1:100	VERIFICATO	MP
REVISIONE:	00	APPROVATO	MP

Percorso file:
I:\Varie\varie\Varie\2023-00\00-INSU\BIM\5-BIM\INSU23003_PE_M_M_001_261.rvt