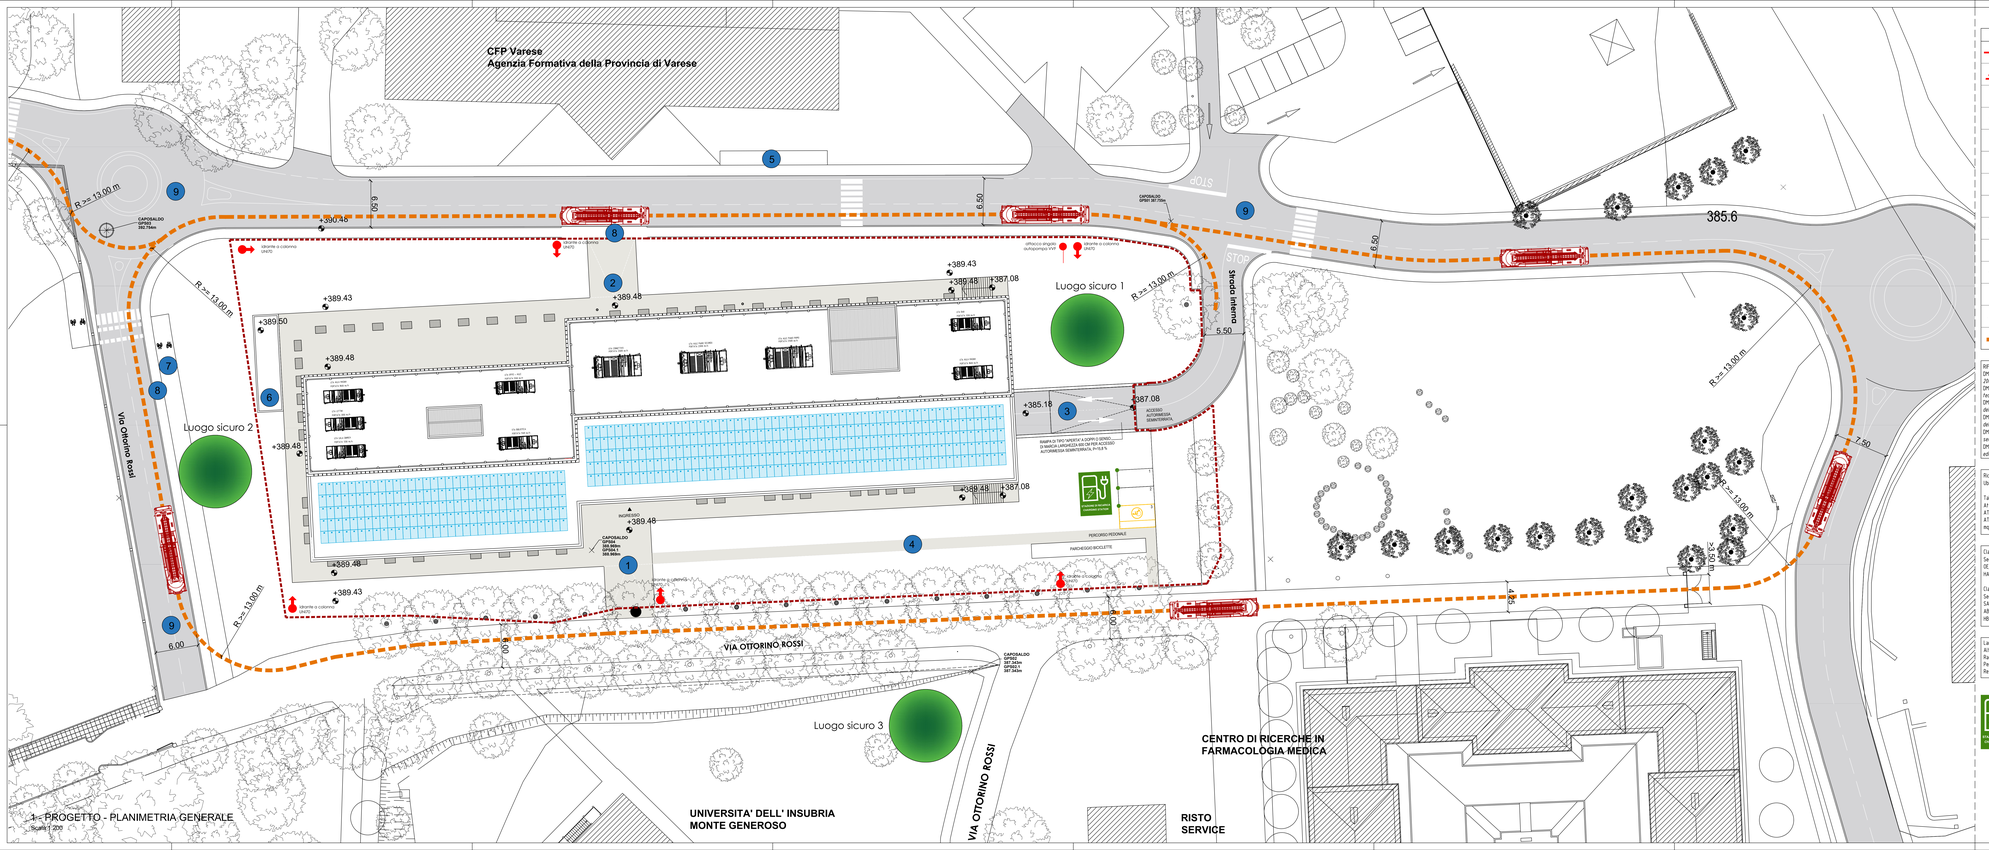

1 - PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE
Scala 1:200

LEGENDA SIMBOLI

- PARETE TAGLIAFUOCO
- PORTA TAGLIAFUOCO
- IDRANTE UNI45 attacco ø2" acciaio zincato — *Per la sola parte di tubazione esterna prevedere coibentazione antigelo con riscaldamento*
- IDRANTE A COLONNA UNI70
- NASPO DN25
- ATTACCO SINGOLO AUTOPOMPA VVF
- ESTINTORE PORTATILE (vedi categoria nella relazione)
- PULSANTE DI SGANCIO RAPIDO EMERGENZA IMPIANTO ELETTRICO
- VIA DI USCITA verso l'alto
- VIA DI USCITA orizzontale
- VIA DI USCITA verso il basso
- USCITA DI SICUREZZA FINALI DOTATA DI MANIGLIONE ANTIPANICO — *ex. TUTTE LE PORTE LUNGO LE VIE D'ESODO DEVONO RISPETTARE I REQUISITI RIPORTATI IN RELAZIONE TECNICA*
- PERCORSO D'ESODO
- PERCORSO MEZZI DI SOCCORSO

RIFERIMENTI NORMATIVI
DM 3/08/2015: *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*
DM 18/10/2019: *Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*
DM 12/4/2019: *Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*
DM 7/8/2017 RTV Scuole: *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139*
DM 15/05/2020 RTV Autorimesse: *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa, ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139*
DM 30/03/2022 RTV Chiusure d'ambito: *Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139*

Richiedente UNIVERSITA' DELL'INSUBRIA
Ubicazione Via Monte Generoso, 71 - Varese (VA)

Tabella ALLEGATO I al D.P.R. n. 151/2011 (di cui all'articolo 2, comma 2)
Attività soggette agli obblighi della valutazione del progetto
ATTIVITA' 67A.C. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti
ATTIVITA' 75.2.B. Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa fra 1000 mq e 3000 mq.

Classificazione dell'attività scolastica secondo RTV
Secondo V.2.2 RTV attività scolastiche, l'attività è classificata
OE, in relazione al numero degli occupanti n = 1200
HA, in relazione alla massima quota dei piani h (0 ÷ 12m) .

Classificazione dell'attività autorimessa secondo RTV
Secondo V.6.3 RTV autorimesse, l'attività è classificata
SA, in relazione alle caratteristiche prevalenti degli occupanti
AB, in relazione della superficie lorda A (1000 mq < A ≤ 5000 mq)
HB, in relazione alla massima quota dei piani h (5m < h ≤ 12m).

Larghezza 3,50 m.
Altezza libera 4,00 m.
Raggio di volta 12,00 m.
Pendenza ≤ 10%;
Resistenza al carico almeno 20 tonnellate, di cui 8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m.

STAZIONE DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI a norma della Circolare n. 2 del 05/11/2018, prot. n. 15900 - Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici

CHIAVE DI LETTURA

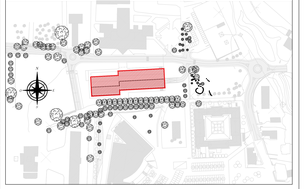

LEGENDA

1. Ingresso principale
2. Ingresso secondario
3. Rampa accessi/uscita carrabile autorimessa
4. Percorso pedonale a norma barriere architettoniche
5. Fermata bus
6. Cabina elettrica
7. Pista ciclabile
8. Marciapiede
9. Nuova viabilità Progetto Unitario
- Area d'intervento

NUOVA VIABILITÀ PREVISTA DAL PIANO UNITARIO, COMPRENSIVA DI MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA)

AREA RISORSE IMMOBILIARI E STRUMENTALI

Nuovo complesso Polifunzionale nel Campus di Bizzozero a Varese
CUP J35E20000760001

PROGETTO ESECUTIVO

RETTRICE: Prof.ssa Maria Pierro

DIRIGENTE: Dott. Federico Raos

RUP: Arch. Annamaria Ferretti

Responsabile del coordinamento ed integrazione prestazioni specialistiche:
Prof. Maurizio Pavesi

Progetto Architettonico:
Arch. Maurizio Pavesi, Arch. Fabiana Anaglori, Arch. Tommaso Cesaro, Arch. Cristina Vavro, Arch. Michele Puccarello, Arch. Francesco Maria Rosa;

Progetto opere strutturali :
Ing. Mauro Perin, Ing Denis Magon

Progetto impianti meccanici :
Ing. Alessandro Sanna

Progetto impianti elettrici e speciali :
Ing. Alessandro Sanna

Prevenzione incendi:
Ing. Alessandro Sanna

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:
Ing. Alessandro Sanna

Responsabile della relazione sui requisiti acustici delle opere ai sensi della L. 447/95:
Ing. Filippo Colombero

Stima, computi e value engineering:
Geom. Andrea Erbi

Geologia:
Dott. Geol. Alberto Caprara

Esperto sugli aspetti energetici, ambientali e CAM:
Arch. Cristina Fattinnu

Team BIM:
BIM Manager certificato ICMQ: Arch. Arturo Augiletta
BIM Coordinator certificato ICMQ: Arch. Gioia Barelli

Direttore tecnico:
Arch. Maurizio Pavesi

OGGETTO

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI

Planimetria generale

INSU23003	**100_DV_0**		
COD. Commessa	COD. elaborato	REDATTO	LG
23	23 Febbraio 2023	CONTROLLATO	MP
SCALA	1:200	APPROVATO	MP
REVISIONE	0		

Proprietà Riservata
Tutti i diritti sono riservati a norma di legge